
EVERPURE
FROM PENTAIR WATER SOLUTIONS

KARTA TECHNICZNA

WKŁAD FILTRUJĄCY 4FC-S

Woda pitna najwyższej jakości do zastosowań związanych z produkcją lodu i pary




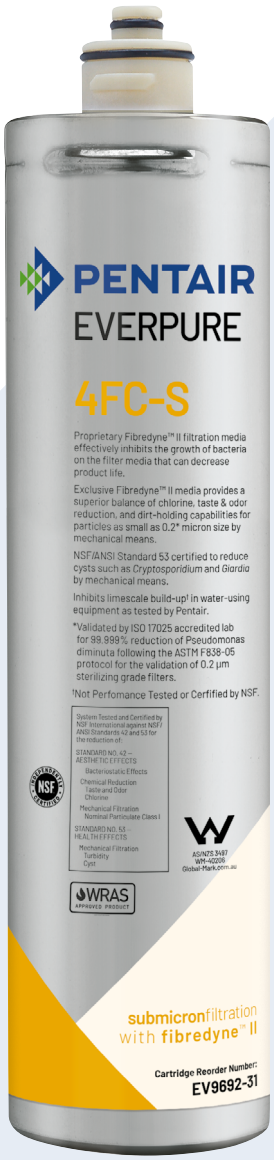

WKŁAD FILTRUJĄCY 4FC-S

Woda pitna najwyższej jakości do zastosowań związanych z produkcją lodu i pary

Wkład wymienny 4FC (1 opak.): EV9692-31

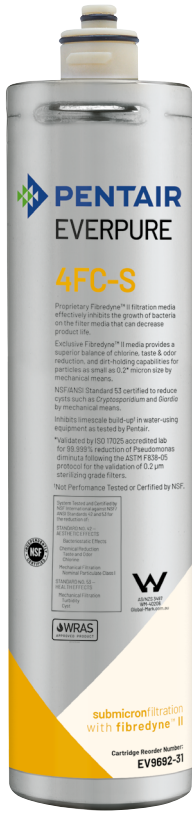

ZASTOSOWANIA

- Lód
- Piece parowe i dwufunkcyjne
- Kawa

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Zwiększona wydajność w zakresie rozszerzonej redukcji zanieczyszczeń chemicznych i mechanicznych
- Wyważony wkład zapewniający optymalną wydajność w wodzie o różnej jakości
- Zintegrowany granulowany fosforan o stężeniu dobranym specjalnie pod kątem większej trwałości i hamowania osadzania się kamienia
- Ekskluzywne medium Fibredyne™ II zapewnia doskonałą redukcję pod względem smaku i zapachu chloru oraz mechanicznie odfiltrowuje mikroskopijne cząsteczki brudu i cząstki wielkości nawet 0,2* mikrona
- Ogranicza odczuwalny smak i zapach chloru oraz inne niepożądane zanieczyszczenia, które mogą negatywnie wpływać na smak napojów
- Prawnie zastrzeżony materiał filtracyjny Fibredyne™ II skutecznie hamuje rozwój bakterii na materiale filtracyjnym, co może skrócić żywotność produktu.
- Chroni uszczelki systemów wody pitnej, pompy, przewody i małe otwory przed zatkaniem, korozją oraz zużyciem ściernym
- Wymiana higienicznego wkładu jest prosta, szybka i nie powoduje bałaganu; wewnętrzne części filtra nigdy nie są narażone na manipulację czy zanieczyszczenie
- Certyfikat NSF/ANSI Standard 53 do mechanicznej redukcji cyst, takich jak *Cryptosporidium* i *Giardia*

** Walidacja przez laboratorium akredytowane wg normy ISO 17025 pod względem redukcji Pseudomonas diminuta na poziomie 99,999% przy postępowaniu według protokołu ASTM F838-05 w zakresie walidacji filtrów do sterylizacji 0,2 µm.*

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU

- Montować pionowo tak, aby wkład wisiał.
- Pozostawić 6,35 cm (2 1/2") luzu pod wkładem dla ułatwienia jego wymiany.
- Filtr przepłukać bieżącą wodą zgodnie z instrukcją dołączoną do wkładu.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI

- Wkład wymieniać, gdy przepływ stanie się kłopotliwie powolny lub przed przekroczeniem wydajności znamionowej. Zaleca się wymianę wkładu przynajmniej raz do roku.
- Wkłady wymieniać w przypadku osiągnięcia wydajności znamionowej lub spadku ciśnienia poniżej 0,7 bar (10 psi).
- Podczas montażu i wymiany wkładu zawsze przepłukiwać wkłady filtrujące.

WYMIARY


- Prędkość przepływu: 9,5 l/min (2,5 g/min)
- Wydajność znamionowa: 56781 l (15000 galonów)



WKŁAD FILTRUJĄCY 4FC-S

Woda pitna najwyższej jakości do zastosowań związanych z produkcją lodu i pary

Wkład wymienny 4FC (1 opak.): EV9692-31

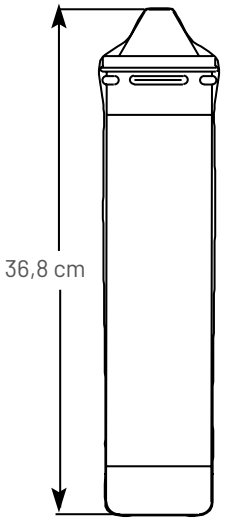

4-wymiarowy

DANE TECHNICZNE

- **Prędkość przepływu**
  Maksimum 9,5 l/min (2,5 g/min)
- **Pojemność znamionowa**
  56 781 l (15 000 galonów)
- **Wymagane ciśnienie**
  0,7–8,6 bar (10–125 psi),
  bez wstrząsów
- **Wymagania temperaturowe**
  2–38°C (35–100°F)
- **Wymiary całkowite**
  36,8 cm x 8,3 cm
  (14,5" dł. x 3,25" śr.)

System przebadany i certyfikowany przez NSF International według norm NSF/ANSI 42 i 53 zakresie redukcji:

NR NORMY 42 – EFEKTY ESTETYCZNE	NR NORMY 53 – EFEKTY ZDROWOTNE
Efekty bakteriostatyczne	Filtracja mechaniczna
Zmniejszenie zawartości substancji chemicznych	Cysty
Smak i zapach	Mętność
Chlor	
Filtracja mechaniczna	
Nominalna klasa redukcji cząstek I	

EPA szac. nr 002623-IL-002

GWARANCJA

Systemy uzdatniania wody Everpure firmy Pentair (z wyłączeniem elementów wymiennych) są objęte ograniczoną gwarancją obejmującą wady materiałowe i wykonawcze przez okres pięciu lat od daty zakupu. Elementy wymienne Everpure (wkłady filtracyjne i wkłady do uzdatniania wody) są objęte ograniczoną gwarancją na wady materiałowe i produkcyjne przez okres jednego roku od daty zakupu. Szczegółowe informacje znajdują się w drukowanej gwarancji. Na żądanie Pentair dostarczy kopię gwarancji. Zanieczyszczenia lub inne substancje usunięte lub zredukowane przez ten system wody pitnej niekoniecznie znajdują się w Twojej wodzie. Nie używać z wodą, która jest mikrobiologicznie niebezpieczna lub jest nieznanego pochodzenia bez dezynfekcji przed lub za układem. Systemy posiadające atesty zapewniające usuwanie cyst pierwotniaków można stosować w połączeniu z wodą zdezynfekowaną, która potencjalnie może zawierać cysty nadające się do filtrowania. Ponieważ warunki, w jakich nasze produkty mogą być używane, są poza naszą kontrolą, nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za niewłaściwą instalację, zastosowanie i/lub użycie naszych produktów.

PENTAIR
WATER SOLUTIONS

www.pentair.eu

Wszystkie wskazane znaki towarowe i logotypy Pentair są własnością firmy Pentair. Zarejestrowane i niezarejestrowane znaki towarowe i logotypy stron trzecich są własnością ich odpowiednich właścicieli.

MKT-TS-223-PL-A © 2026 Pentair. Wszelkie prawa zastrzeżone.